

SAMOA Agence de communication 1 bis rue du Colonel de Bange - 78150 Le Chesnay 01 39 53 92 92 - studio@samo.fr 2022		TONS RECOMMANDÉS (6) - Impression Offset 		Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D'EXÉCUTION construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation de l'imprimeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Pour obtenir les couleurs idéales, il est indispensable d'effectuer des tests suivant les contraintes de l'imprimeur.	
CLIENT VEMEDIA - OENOBIOI	NOM CONTRÔLE FRINGALES / SNOEP REMMER	ÉCHELLE 1/1 - UNITÉS MM 		TRACÉS TECHNIQUES <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PLAN</div>	
PAYS BELGIQUE	NOUVEAU CODE OE1504/BE/03	IMPRESSION à 100%		FONTS NOBEL	
MISE À JOUR 31/02/2022					
VERSION VZBAT					

VOEDINGSUPPLEMENT MET NATUURLIJKE EXTRACTEN
 JOHANNESBROODPTMEEL, GYMNEMA SYLVESTRIS EXTRACT, CHROOM
 MANGO-PASSIEFRUIT SMAAK
 GUMS

1 VERMINDERT DE DRANG NAAR SNOEPEN
 2 VERMINDERT DE ZIN IN SUIKER
 3 BEHOUDT EEN NORMALE BLOEDSUIKERSPIEGEL

OENOBIOI PARIS

Mitz AX Dieren - Netherland / Pays-Bas / Nederland
 Veredde Manufacturing BV - Verrijn Scharweg 60
 4215 AA Dordrecht
 Tel: +31 (0)78 651 1111
 E: info@mitz.nl
 www.mitz.nl
 © 2022 Mitz AX Dieren - Netherland / Pays-Bas / Nederland

À consommer de préférence avant fin :
 Ten minste houdbaar tot einde :

Lot N° :

OENOBIOI

PARIS

CONTRÔLE FRINGALES / SNOEP REMMER

CONSEILS D'UTILISATION / GEBRUIKSAANWIJZING

FR 5 gommes par jour à prendre entre les repas aux moments des fringales. À mâcher doucement pour laisser le temps d'agir.

NL 5 gummies per dag te nemen tussen de maaltijden bij drang naar suiker. Langzaam kauwen om de werking te activeren.

INGRÉDIENTS/ INGREDIËNTEN

FR Agave de charge (Inulib), gomme arabique, carthame, eau sucrée, gomme de caroube (Ceratonia siliqua L.), rubroïdrotine de pois, extrait de baobab de gymnema (Gymnema sylvestris), acide lactique, jus de raisin, jus de citron, jus de mandarine, jus de pamplemousse (Daucus carota) et eau (Eau pure), jus de citron, jus de mandarine, jus de pamplemousse (Daucus carota) et eau (Eau pure), jus de citron, jus de mandarine, jus de pamplemousse (Daucus carota) et eau (Eau pure).

NL Vrijwel (nuttel) suidelijk gom, carthame, gezonde vete, idagendroodptmeel (Ceratonia siliqua L.), rubroïdrotine van vete, Gymnema Sylvestris extract (Gymnema sylvestris), melkzuur (lactine), suikerwater, water, citroensap, mandarijnsap, sinaasappelsap (Daucus carota) en water (Eau pure), citroensap, mandarijnsap, sinaasappelsap (Daucus carota) en water (Eau pure).

COMPOSITION NUTRITIONNELLE / NUTRITIONELE SAMENSTELLING

Pour 5 gommes/jour / Voor 5 gummies/dag AGR / RI

Gymnema sylvestre	125 mg	
Extrait de caroube / Johannesbroodptmeel	600 mg	
Chroom / Chroom	25 µg	62,5%

*Percentages basés sur le poids net / *Berekening op basis van

50 gommes à mâcher / 50 gums
 Poids net / Netto-gewicht: 90 g

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE PLANTES ET DE CHROME. AVEEL EDOUCORANT / VOEDINGSUPPLEMENT OP BASIS VAN PLANTEN EN CHROOM MET ZIETSTOF.

OENOBIOI

PARIS

CONTRÔLE FRINGALES

1 DIMINUE LES ENVIES DE GRIGNOTAGE¹
 2 DIMINUE LES ENVIES DE SUCRÉ²
 3 MAINTIENS UNE GLYCÉMIE NORMALE³

GOMMES À MÂCHER

GOÛT MANGUE PASSION

EXTRAIT DE CAROUBE,
 GYMNEMA SYLVESTRIS ET CHROME

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE AUX EXTRAITS NATURELS

FR Un complément alimentaire ne peut pas être utilisé comme substitut d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain. Réservé à l'adulte, tenir hors de portée des enfants. Les personnes sous contrôle médical (les femmes enceintes ou allaitant doivent demander conseil à leur médecin avant de prendre un complément alimentaire. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

NL Voedingssupplementen niet gebruiken als vervanging van een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding en een gezonde levenswijze. Enkel voor volwassenen, buiten het bereik van kinderen houden. Personen die onder medisch toezicht staan, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, moeten medisch advies inwinnen alvorens voedingssupplementen te gebruiken. De aanbevelen dagelijks dosis niet overschrijden. Raadpleeg je geneesheer of apotheker bij gelijktijdig gebruik van een anti diabetesche behandeling. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.


À CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À 25°C.
 À L'ABRI DE LA CHALEUR ET DE L'HUMIDITÉ /
 BEWAREN BIJ EEN TEMPERAATUUR LAGER DAN 25°C.
 BESCHUT TEGEN LICHT EN VOCHT.


Retrouvez les conditions du programme fidélité sur la notice ou sur www.oenobiol.com
 Raadpleeg de voorwaarden van de getrouwheidsactie op de bijdrage of op de website www.oenobiol.com

3 663998 000406


1 POINT / PUNT
 406
 CNK : 3094943


115 x 43 x 90 mm
 REOE1504/BE/03/V1
 01/22


SAMOA Agence de communication 1 bis rue du Colonel de Bange - 78150 Le Chesnay 01 39 53 92 92 - studio@samo.fr 2022		FINITION 		Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D'EXECUTION construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation de l'imprimeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Pour obtenir les couleurs idéales, il est indispensable d'effectuer des tests suivant les contraintes de l'imprimeur.
CLIENT VEMEDIA - OENOBIOI	NOM CONTRÔLE FRINGALES / SNOEP REMMER	ÉCHELLE 1/1 - UNITÉS MM 	TRACÉS TECHNIQUES 	
PAYS BELGIQUE	NOUVEAU CODE OEI504/BE/03	IMPRESSION à 100%	FONTS NOBEL	
MISE À JOUR 21/01/2022				
VERSION V1				

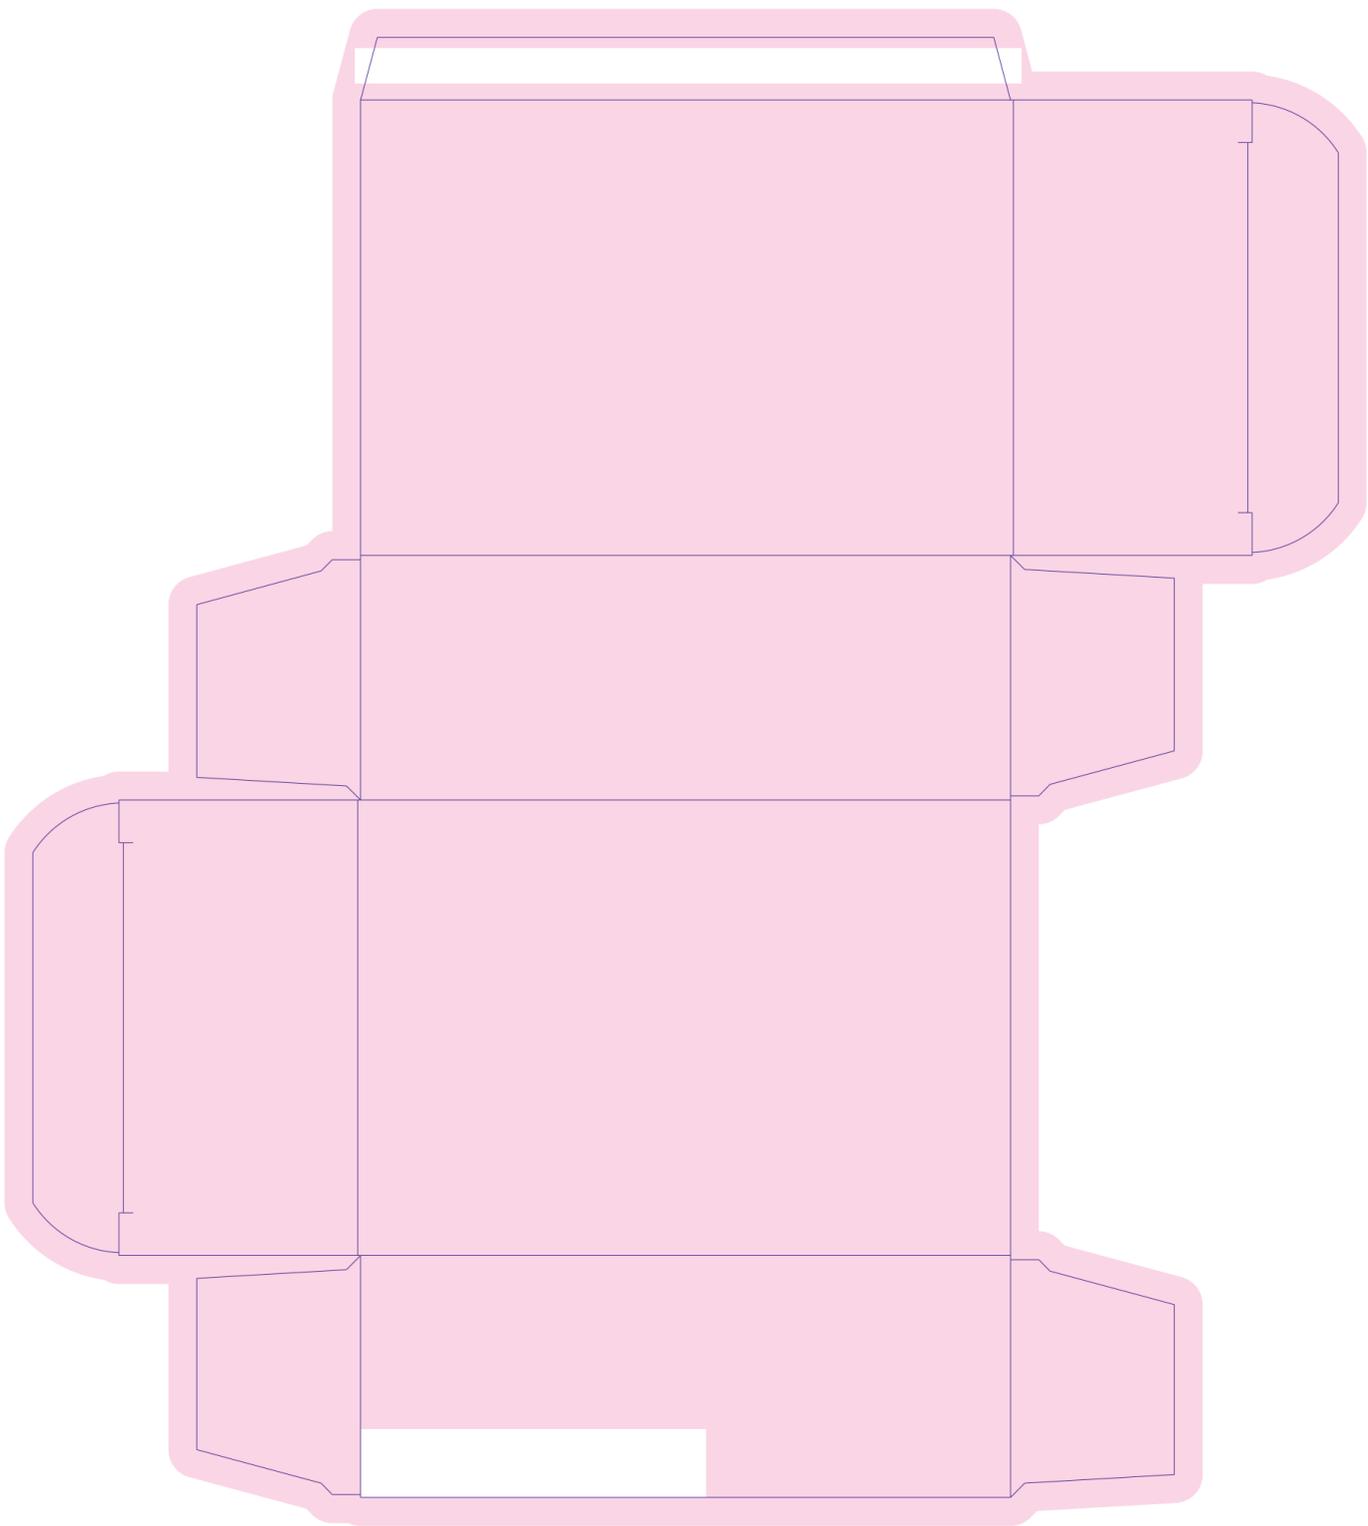


SAMOA Agence de communication 1 bis rue du Colonel de Bange - 78150 Le Chesnay 01 39 53 92 92 - studio@samo.fr 2022		FINITION 	Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D'EXÉCUTION construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation de l'imprimeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Pour obtenir les couleurs idéales, il est indispensable d'effectuer des tests suivant les contraintes de l'imprimeur.	
CLIENT VEMEDIA - OENOBBIOL	NOM CONTRÔLE FRINGALES / SNOEP REMMER	ÉCHELLE 1/1 - UNITÉS MM 		TRACÉS TECHNIQUES 
PAYS BELGIQUE	NOUVEAU CODE OE1504/BE/03	IMPRESSION à 100%		FONTS NOBEL
MISE À JOUR 21/01/2022				
VERSION V1				

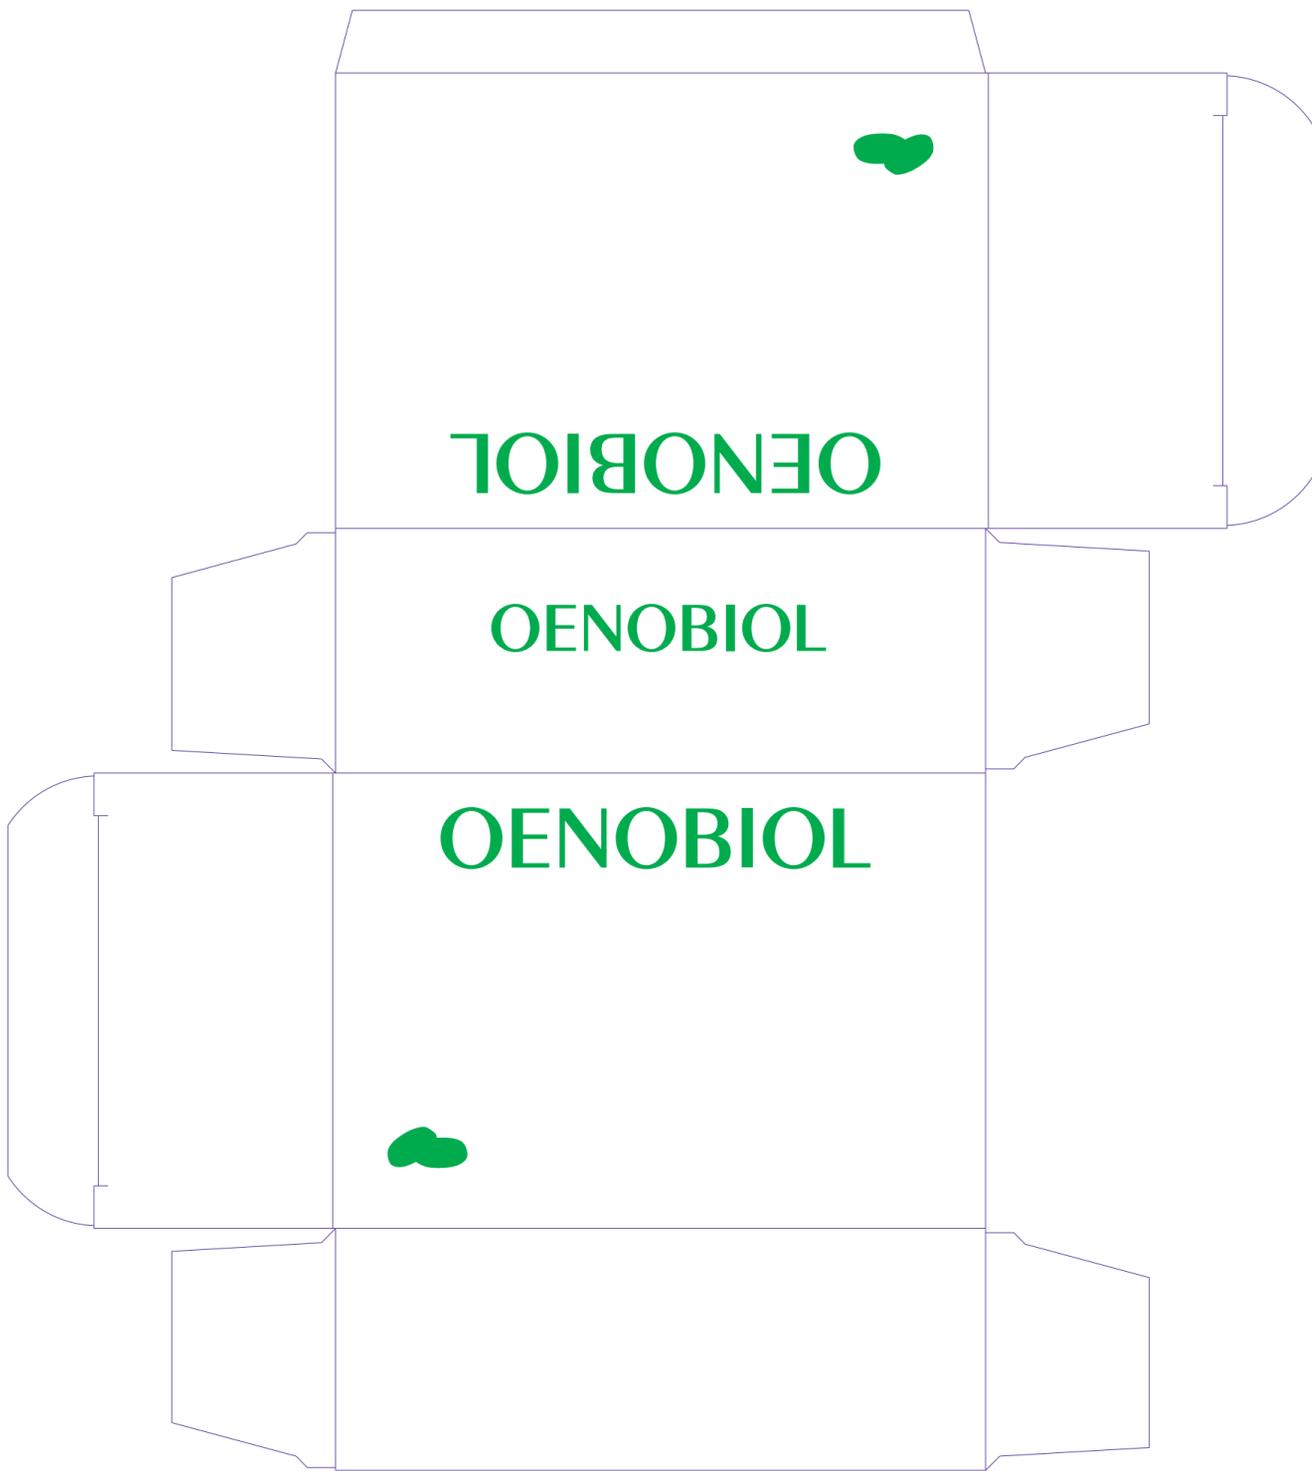

SAMOA Agence de communication 1 bis rue du Colonel de Bange - 78150 Le Chesnay 01 39 53 92 92 - studio@samo.fr 2022		FINITION 		Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D'EXECUTION construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation de l'imprimeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Pour obtenir les couleurs idéales, il est indispensable d'effectuer des tests suivant les contraintes de l'imprimeur.
CLIENT VEMEDIA - OENOBBIOL	NOM CONTRÔLE FRINGALES / SNOEP REMMER	ÉCHELLE 1/1 - UNITÉS MM 	TRACÉS TECHNIQUES 	
PAYS BELGIQUE	NOUVEAU CODE OE1504/BE/03	IMPRESSION à 100%	FONTS NOBEL	
MISE À JOUR 21/01/2022				
VERSION V1				

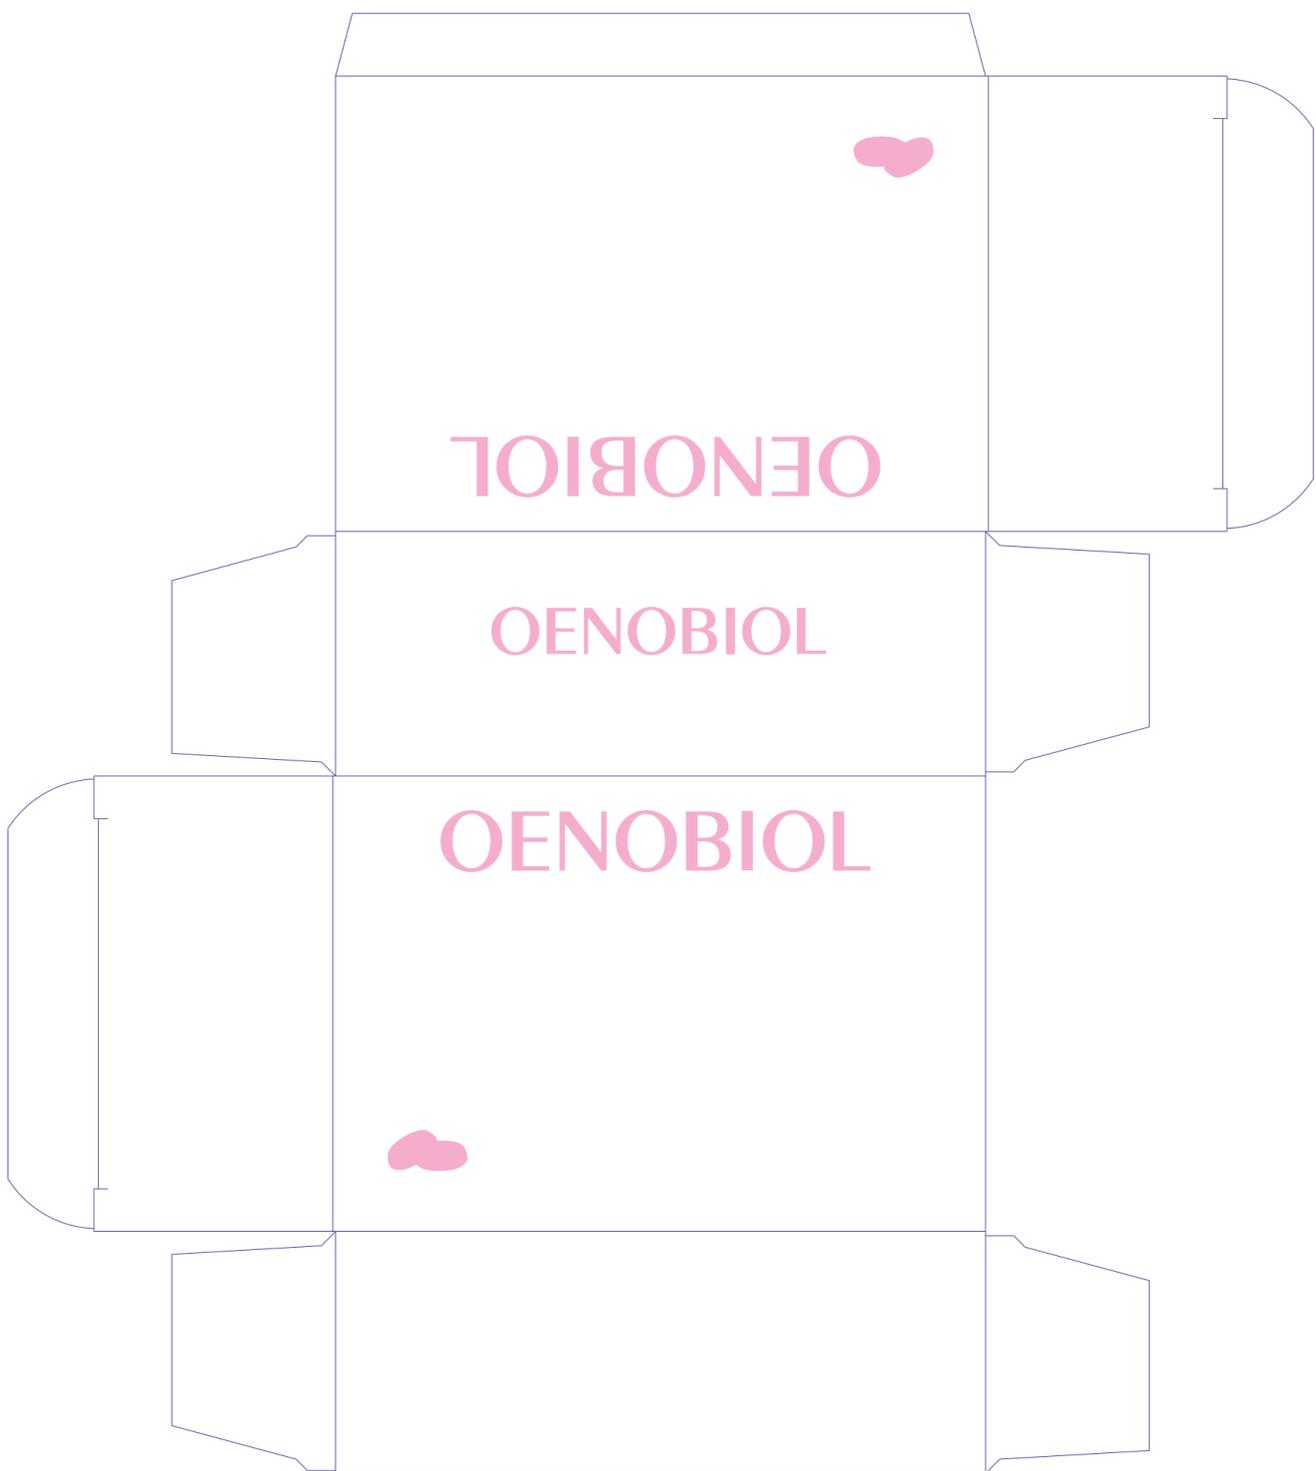

SAMOA Agence de communication 1 bis rue du Colonel de bange - 78150 Le Chesnay 01 39 53 92 92 - studio@samo.fr 2020		TONS RECOMMANDÉS (1) - Impression Offset 		Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D'EXÉCUTION construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation de l'imprimeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Pour obtenir les couleurs idéales, il est indispensable d'effectuer des tests suivant les contraintes de l'imprimeur.	
CLIENT VEMEDIA - OENOBIOLE	NOM CONTRÔLE FRINGALES / SNOEP REMMER	ÉCHELLE 1/1 - UNITÉS MM 			TRACÉS TECHNIQUES 
PAYS BELGIQUE	NOUVEAU CODE OE1504/BE/03	IMPRESSION à 100%			FONTS NOBEL
MISE À JOUR 29/01/2022					
VERSION V1					

